

NOME DA EMPRESA: NEOVIA Nutrição Animal
RAMO DE ATUAÇÃO: Fabricação de alimentos para animais

LOGOMARCA: 

PERÍODO DO PROJETO: 2018/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DO CLIENTES:

Projeto de proteção contra incêndio e pânico para atendimento aos Bombeiros, conforme normas nacionais e internacionais, em especial as lei 15802/2006 e suas atualizações.

2. IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1. *Projeto de incêndio aprovado;*
2. *Fornecimento do projeto digital em PDF e impresso;*
3. *Emissão da ART junto ao CREA dos serviços descritos acima.*


3. RECOMENDAÇÃO DE SOLUÇÃO

Projeto de incêndio aprovado;

4. DESCREVER A ABORDAGEM DE IMPLEMENTAÇÃO

Após medições realizadas in loco foi elaborado o projeto seguindo as normas pertinentes, tendo em vista o prazo de elaboração, entrega aos bombeiros e finalização após aprovação do mesmo perante o CBM. O projeto foi realizado pela equipe da Braga Engenharia.

FOTOS DO TRABALHO REALIZADO

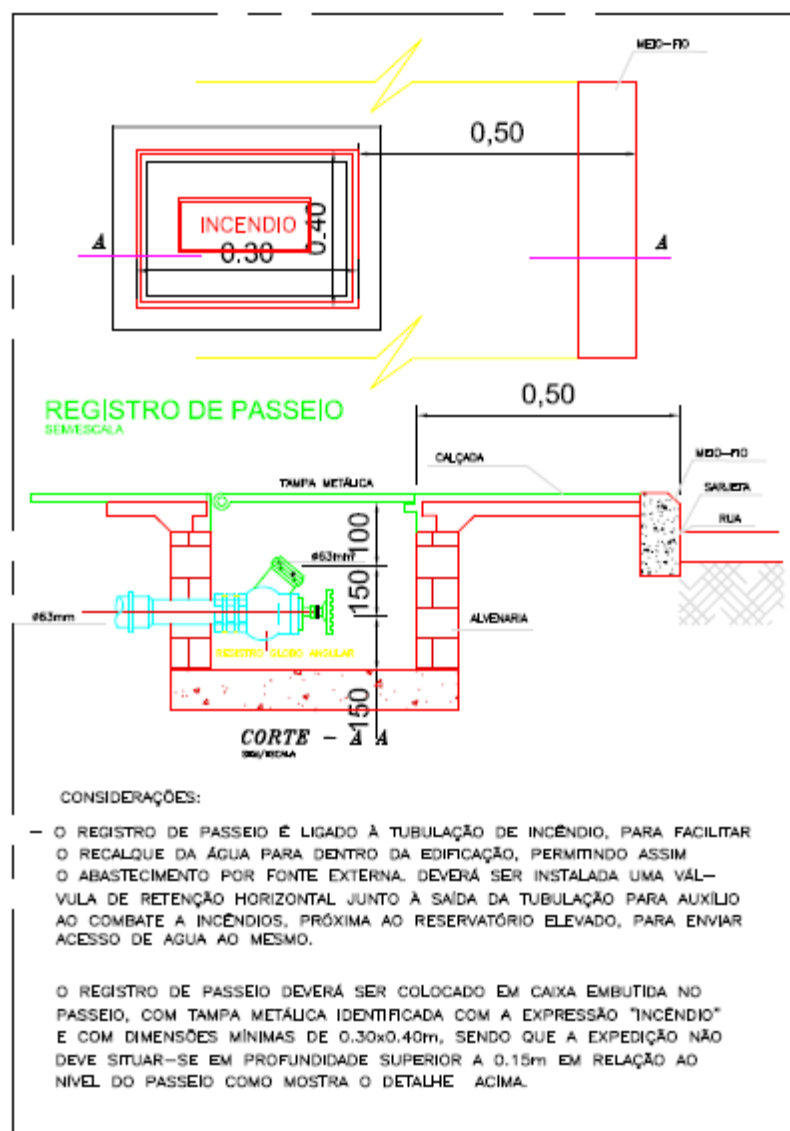

LEGENDA

- 01 - TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2,1/2"
- 02 - TE FERRO GALVANIZADO 2,1/2"
- 03 - NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2,1/2"
- 04 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 2,1/2"
- 05 - ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2,1/2" x 2,1/2"
- 06 - ENGATE STORZ
- 07 - ESGUINHO - REGULAVEL
- 08 - MANGUEIRA DE INCENDIO DIAM. INTERNO 40mm
- 09 - CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA
- 10 - CAIXA DE INCENDIO METALICA
- 11 - MARGO METALICO
- 12 - TAMPA METALICA
- 13 - CAIXA ENCRUSTADA NA ALVENARIA

CONSIDERAÇÕES:

- HIRANTES INTERNOS SÃO PROVIDOS DE REGISTRO DE MANGUEIRA E UNÃO TIPO ENGATE RÁPIDO. O ABRIGO CONTERÁ TAMBÉM EM SEU INTERIOR, 2 MANGUEIRAS E ESGUINHO COM REGUINTE E DEVERÁ APRESENTAR A PALAVRA INCENDIO SEM LEIVEL. OS HIRANTES INTERNOS DEVERÃO:

SER COLOCADO DE FORMA QUE EM QUALQUER PONTO DA EDIFICAÇÃO POSSA SER ALCANÇADO POR UM JATO D'ÁGUA ADMITINDO-SE PARA CADA HIRANTE O ALCANÇE MÁX. DE 20,00m NO PLANO HORIZONTAL, SENDO 15,00m DE CADA MANGUEIRA E 5,00m DO JATO.

SER INSTALADO DE 1,30m A 1,50m DE ALTURA, NO MÁX. EM RELAÇÃO AO PISO: SITUAR A LUGARES DE FÁCIL ACESSO. TER ESPAÇAMENTO ENTRE ELES DE NO MÁX. DE 70,00m.

AS MANGUEIRAS DEVERÃO SER FORMADAS INTERNAMENTE COM BORRACHA OU MATERIAL APROVADO PELO GRUPOAMENTO DE INCENDIO, NÃO SENDO ACEITAS AS MANGUEIRAS DO TIPO HERCÓFIAS.

PARA O CASO DESTA PROPOSTA O RISCO É DE CLASSE "A" ENTÃO AS 2 MANGUEIRAS TERÃO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- COMPRIMENTO DE 2x15,00m
- DIÂMETRO DE 40,00mm

